


schemat przęsta ogrodzenia przy zbiorniku rozsączająco - odparowującym  
1:20

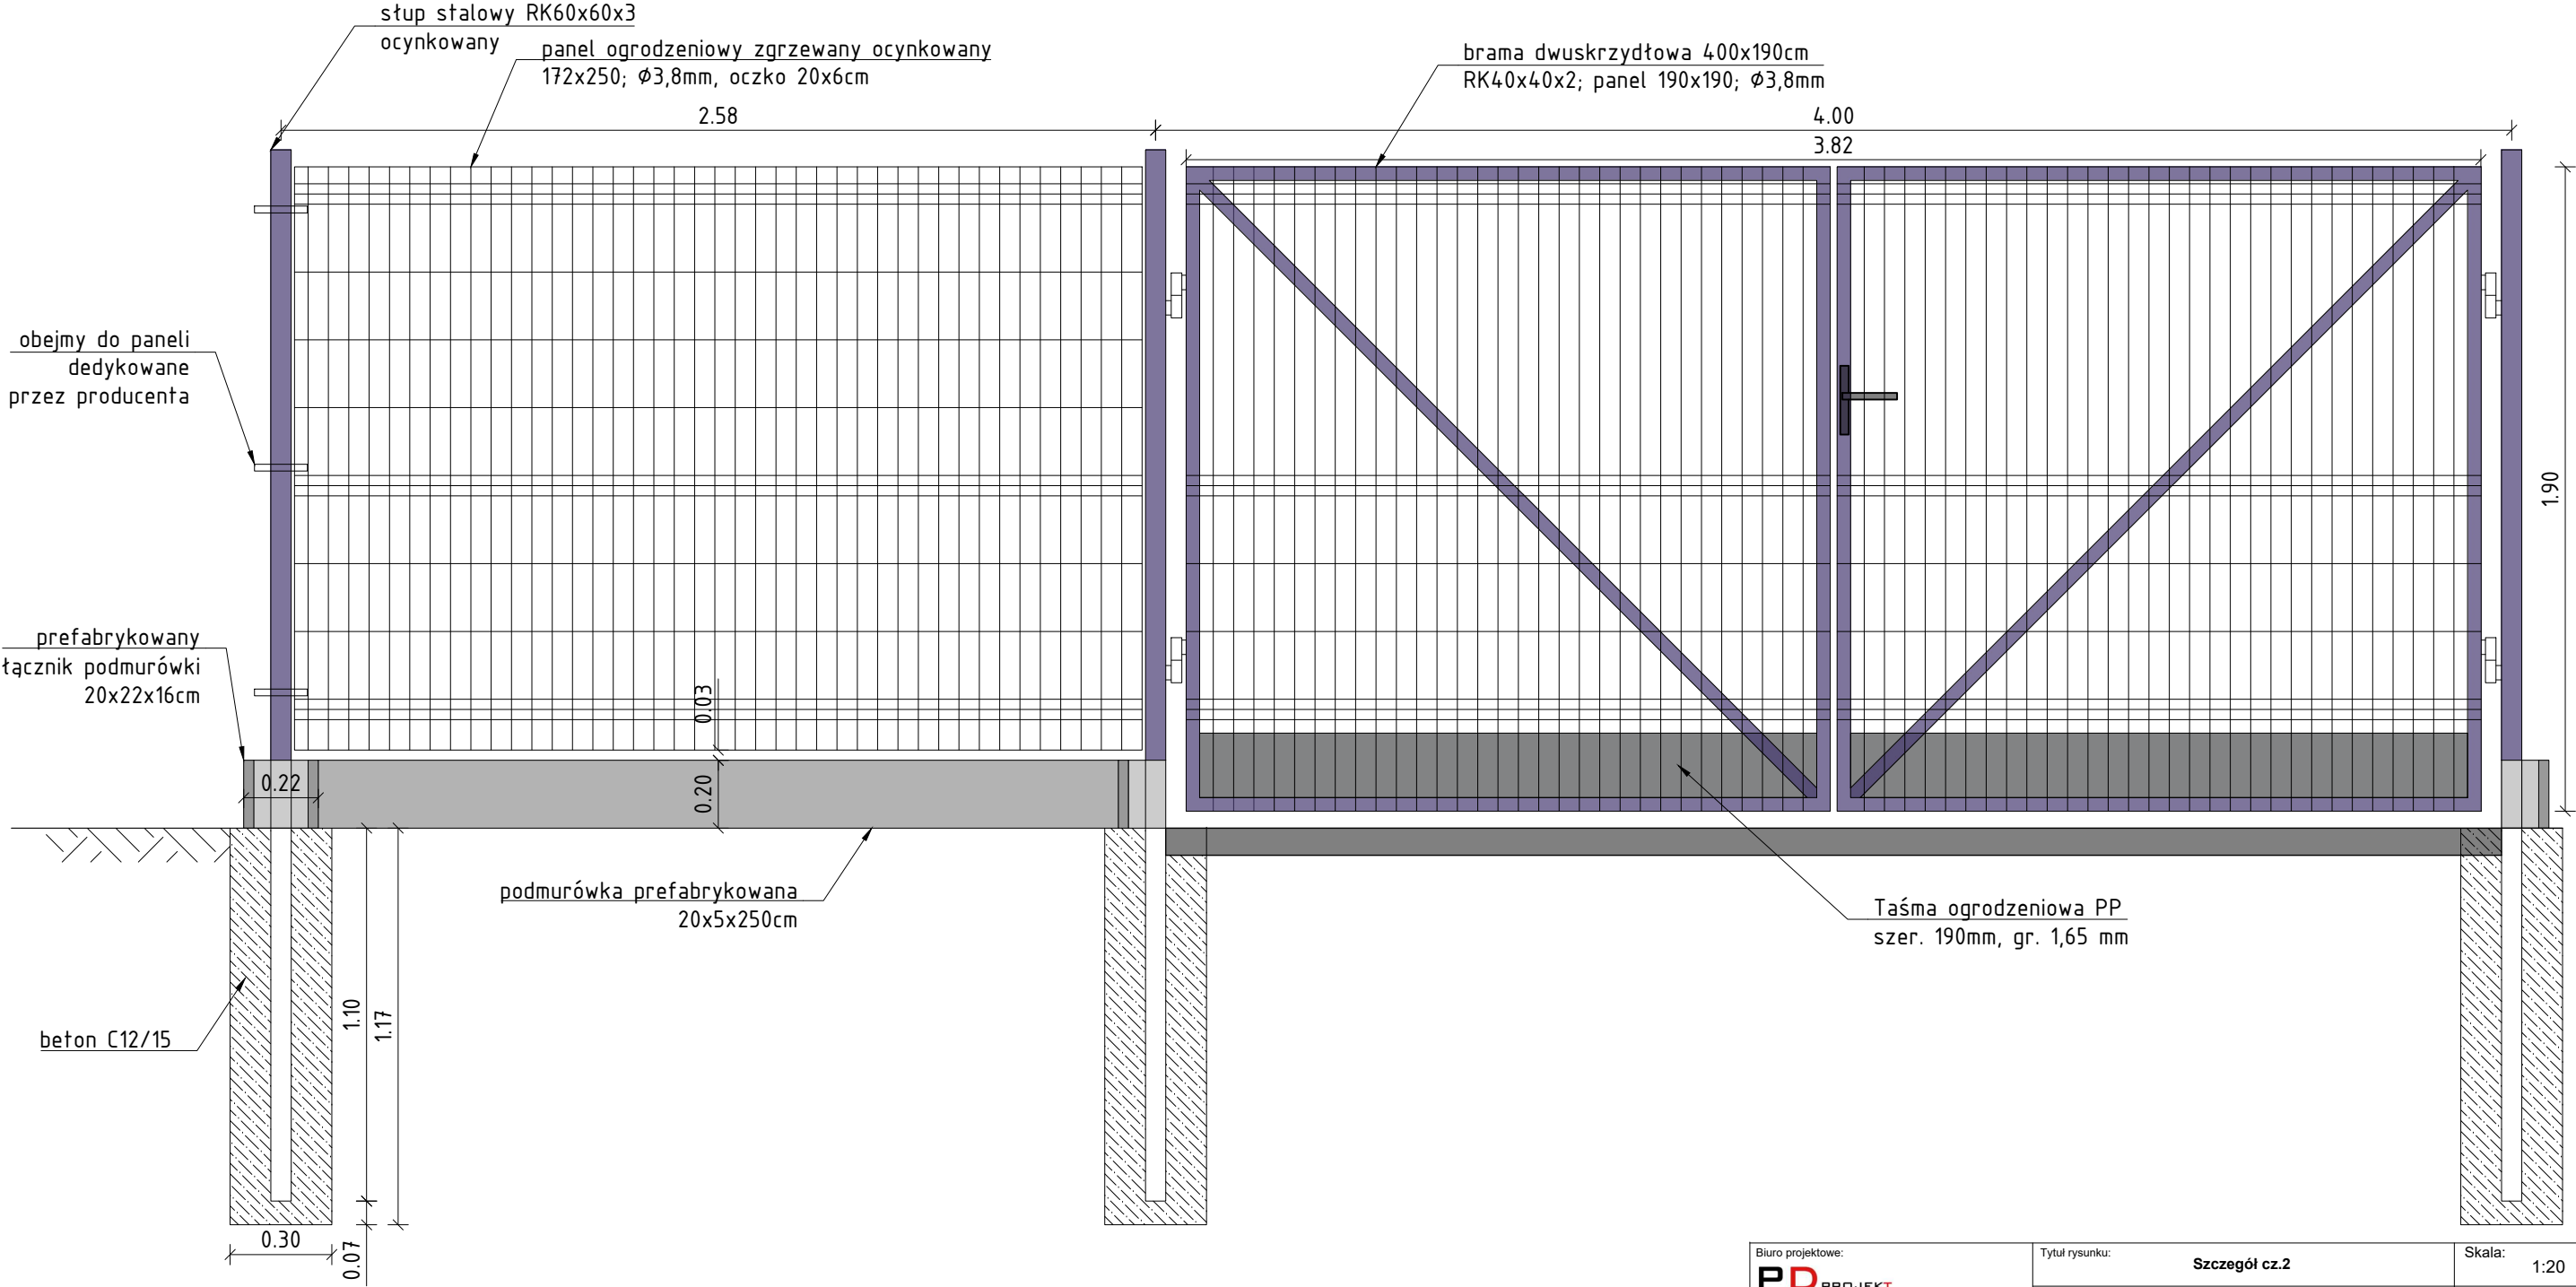

<b>Biuro projektowe:</b> <b>PD PROJEKT</b> <small>INFRA</small> <b>PD Projekt INFRA Sp. z o. o.</b> <small>ul. Kwiatkowskiego 1/212, 37-450 Stalowa Wola tel. 607 548 582 email: bp.pdprojekt@gmail.com</small> <b>Inwestor:</b> <b>WÓJT GMINY ZALESZANY</b> <small>ul. T. Kościuszki 16 37-415 Zaleszany</small> <b>Lokalizacja:</b> Pas drogowy dróg powiatowych nr 1012R i 1017R oraz drogi krajowej nr 77 Obręb 0011 Zaleszany, j. ew.181806_2 Zaleszany <b>Stadium:</b> --- <b>Nazwa zadania:</b> Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 77 z drogami powiatowymi nr 1012R i 1017R w msc. Zaleszany	<b>Tytuł rysunku:</b> <b>Szczegół cz.2</b>	<b>Skala:</b> 1:20
	<b>Projektant - br. drogowa</b> <b>mgr inż. Marek Froń</b> nr upr.: K-190/02	
	<b>Sprawdzający:</b> <b>mgr inż. Grzegorz Dubik</b> nr upr.: K-86/02	
	<b>Opracował:</b> <b>mgr inż. Paweł Dul</b> nr upr.: PDK/0066/ZHOD/17	
	<b>Data:</b> grudzień 2022r.	<b>Nr rysunku:</b> S-2